


Эскизный проект

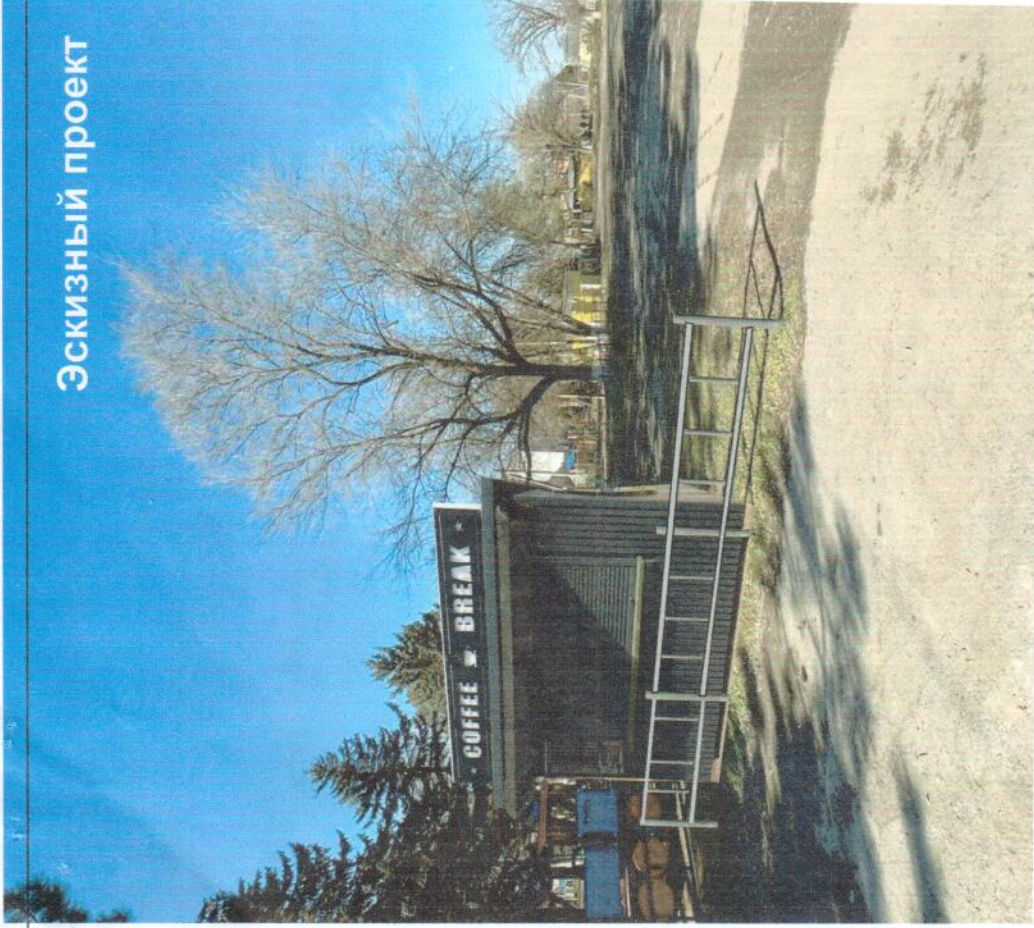

Объект : Нестационарный торговый объект - киоск

Местоположение РФ, СК, ГГО, ст.Георгиевская, ул.Милозовского, напротив нежилого здания по ул.Милозовского,18.

Нестационарный торговый объект - киоск, площадью 5,50 м², размером 2,50 м x 2,20 м расположен в створе с боковым фасадом и в 21,50 м от створа главного фасада нежилого здания по ул.Милозовского,18.

Место размещения киоска.

Ситуационный план



1. Установка киоска осуществляется на выровненное основание (бетонное; асфальтовое либо бетонные плиты)
 2. **Возведение конструкции осуществляется без фундамента.** Каркас киоска выполняется из металлопрофиля. Оптимальнее из профильной трубы сечением не менее 60 x 60 мм. Стойки монтировать на основание из соразмерного профиля, который расположить по всему периметру нестационарного объекта. Расстояние между стойками не более 2,00 м (для сохранения конструктивной прочности всего сооружения). Металлоконструкции киоска окрасить огнезащитным составом - эмалью ПФ-133 за 2 раза.
 3. В соответствии с п.2.1. НПБ 103-95 – «Места размещения павильонов и киосков подлежат согласованию в порядке, установленном местными органами власти.
 4. В соответствии с п.1.6 НПБ 103-95 торговый киоск следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом звукового сигнала на фасад сооружения или непосредственно в защищаемое помещение (автономные пожарные извещатели).
 5. В соответствии с п.1.7 НПБ 103-95 киоск должен быть оборудован огнетушителем.
 6. Согласно ч. 2 п.1 ст. 6 № 123-ФЗ проектная документация должна полностью соответствовать техническим требованиям **нормативных документов** по пожарной безопасности. В соответствии с п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ к **нормативным документам** по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, **своды правил**, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ.
- Согласно СП 4.1330.2013 (Изменения №1) п.4.12 Противопожарные разрывы между общественными зданиями, сооружениями допускается не предусматривать (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если суммарная площадь застройки указанных объектов, включая незастроенную площадь между ними, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, принимаемой в соответствии с СП 2.13130 по общественному зданию с минимальным значением допустимой площади и наилучшими значениями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.
- Расстояние до ближайшего здания составляет 21,50 м

Цветовое решение фасада:
Фасад облицевать деревянной рейкой;
Рейку окрасить в черный цвет.

Главный фасад киоска ориентирован на площадку перед памятником; задний фасад - на детскую площадку



Ген.директор ООО "АПБ" Головина Т.М.

Инженер ООО "АПБ" Смолянка Т.К.